


令和6年度 西目屋村温暖化対策実行計画実績

令和7年10月1日


西目屋村では、温室効果ガスの排出量を削減させるための計画として、令和6年11月に「西目屋村温暖化対策実行計画」を策定しました。目標年度（令和12年度）に、基準年度（令和5年度）比で5%削減することを目標とします。


温室効果ガス（全体）

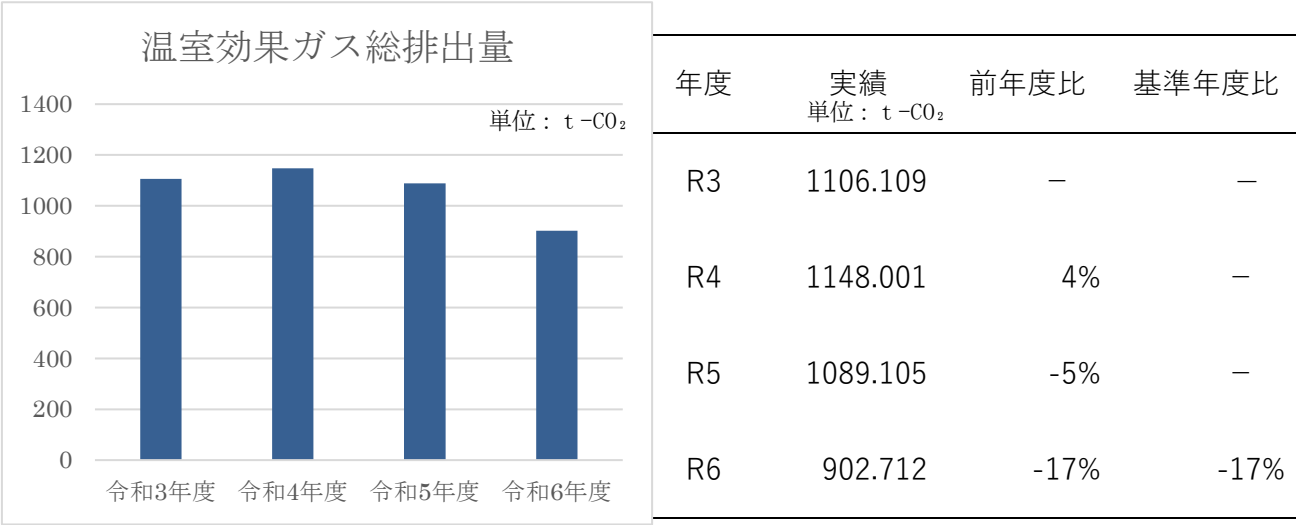


基準年度の1,089.105（t-CO₂）に対し、令和6年度900.712（t-CO₂）で17%の削減となっている。その要因として、ブナの里白神館、味な工房、グリーンパークもりのいずみの電力とLPGの削減が大きな要因となっていると思われる。

温室効果ガス（施設別）

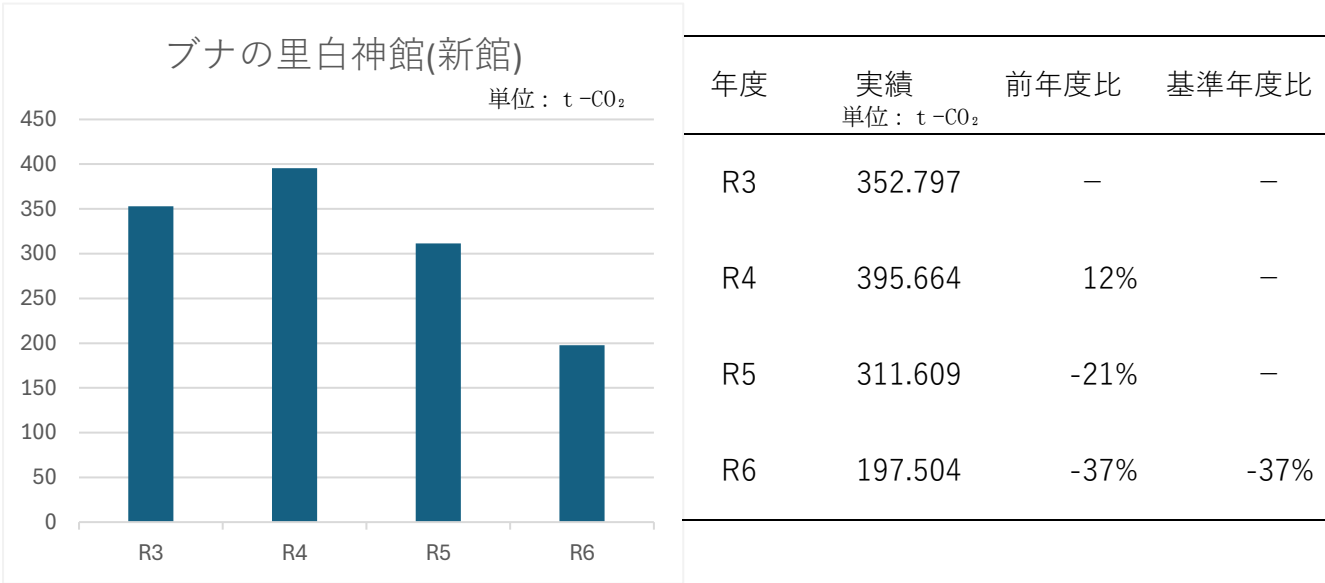


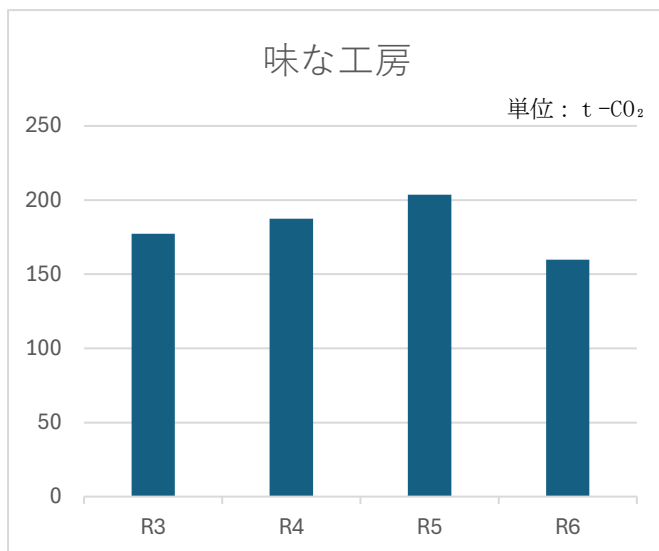

年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	177.188	—	—
R4	187.514	6%	—
R5	203.716	9%	—
R6	159.836	-22%	-22%

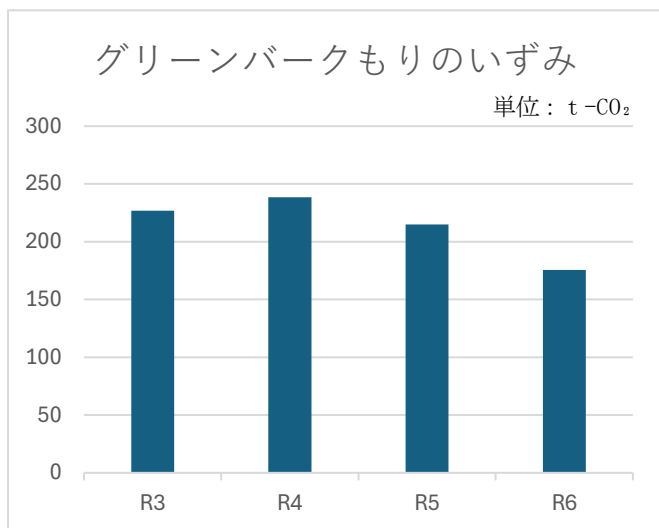


年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	226.838	—	—
R4	238.362	5%	—
R5	214.975	-10%	—
R6	175.727	-18%	-18%

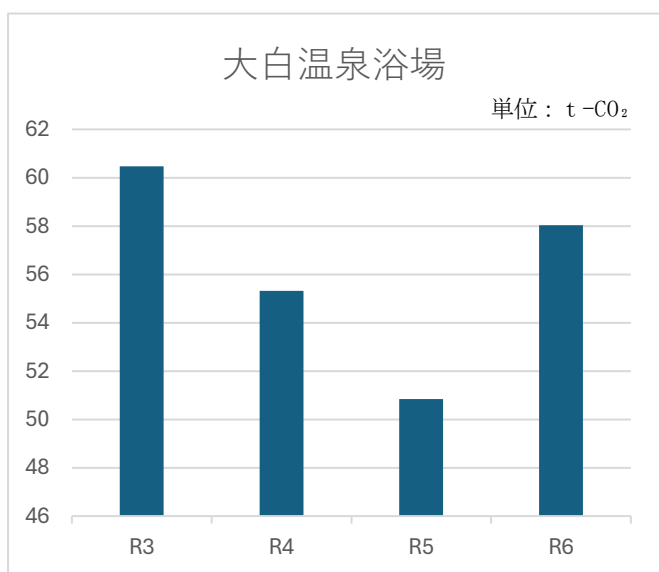


年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	60.475	—	—
R4	55.322	-9%	—
R5	50.847	-8%	—
R6	58.031	14%	14%

アクアグリーンビレッジ ANMON

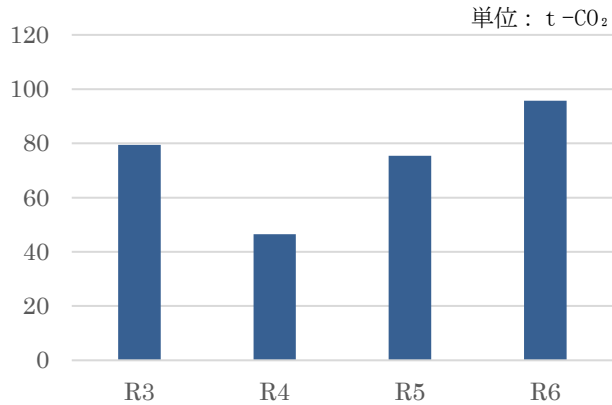


年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	79.372	—	—
R4	46.469	-41%	—
R5	75.406	62%	—
R6	95.690	27%	27%

西目屋小学校

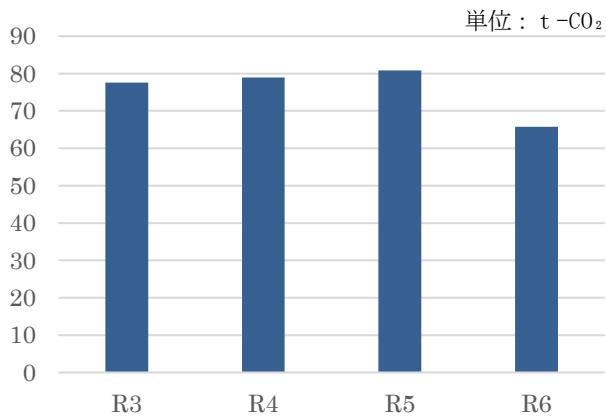


年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	77.585	—	—
R4	78.916	2%	—
R5	80.857	2%	—
R6	65.760	-19%	-19%

役場庁舎

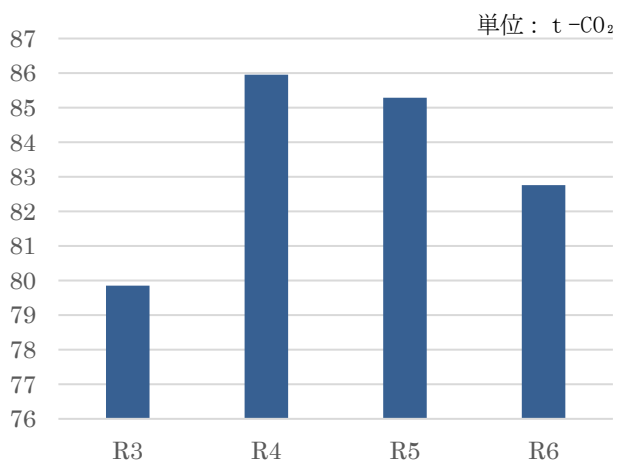


年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	79.850	—	—
R4	85.956	8%	—
R5	85.289	-1%	—
R6	82.762	-3%	-3%

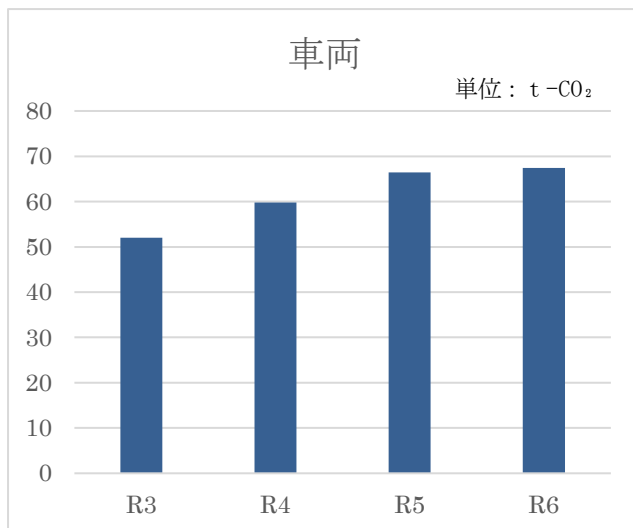


年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	52.003	—	—
R4	59.799	15%	—
R5	66.405	11%	—
R6	67.401	1%	1%


エネルギー別

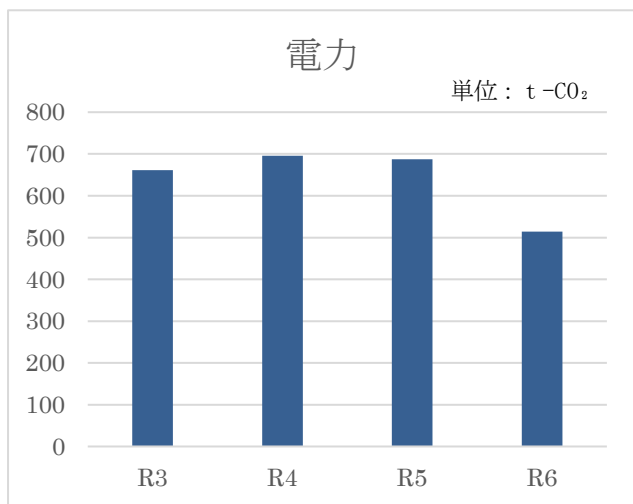


年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	661.230	—	—
R4	695.452	5%	—
R5	687.323	-1%	—
R6	514.426	-25%	-25%

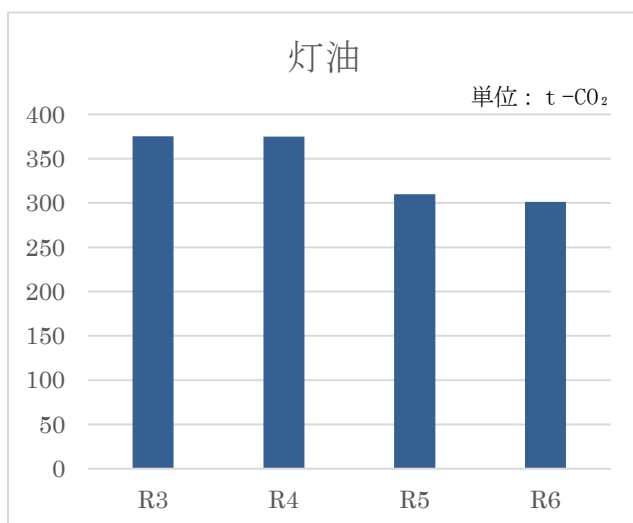


年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	375.459	—	—
R4	374.879	0%	—
R5	309.722	-17%	—
R6	301.103	-3%	-3%

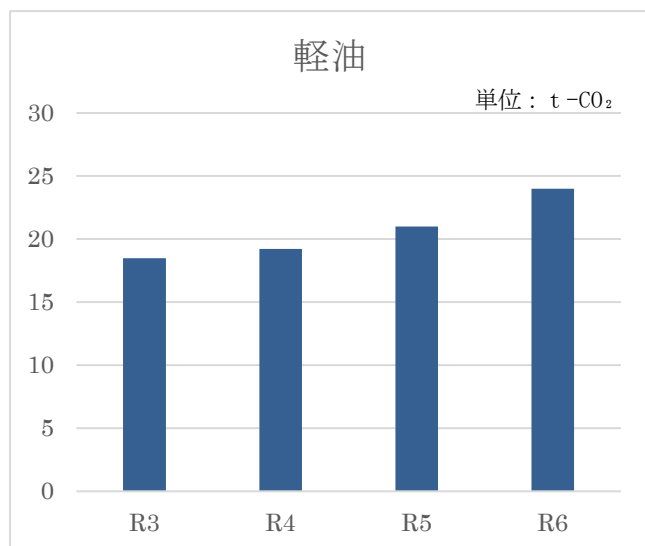

年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	18.482	—	—
R4	19.232	4%	—
R5	20.991	9%	—
R6	23.984	14%	14%

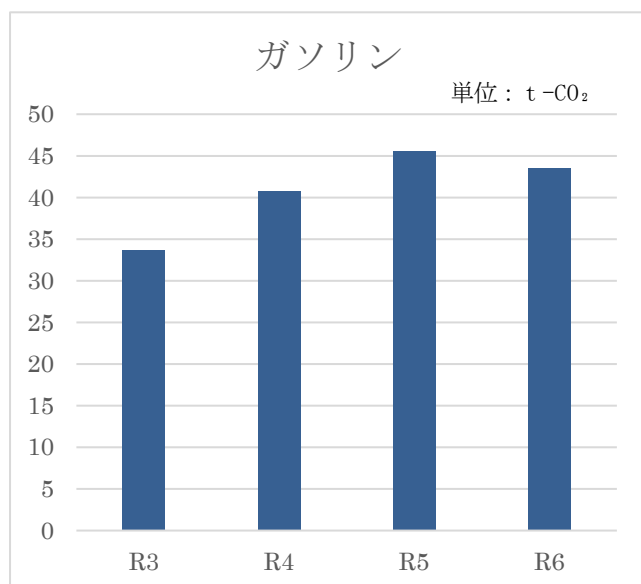

年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	33.707	—	—
R4	40.765	21%	—
R5	45.623	12%	—
R6	43.486	-5%	-5%

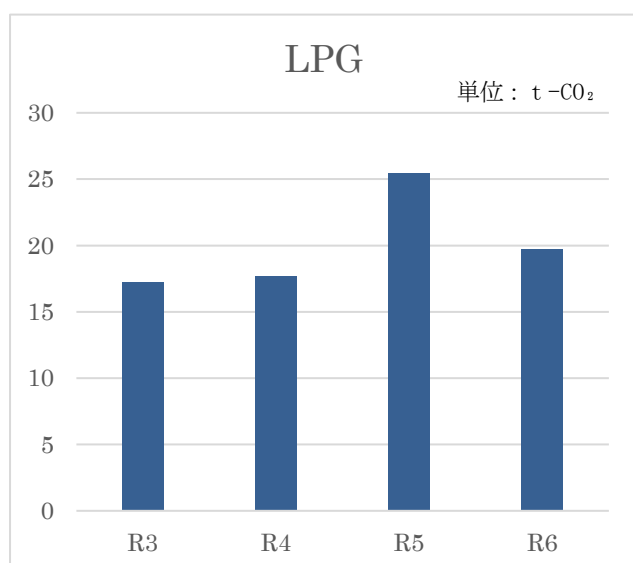

年度	実績 単位：t-CO ₂	前年度比	基準年度比
R3	17.231	—	—
R4	17.674	3%	—
R5	25.447	44%	—
R6	19.712	-23%	-23%